


エアコン容量計算書※※※※.pdf

必要容量=28kw

■ 室外機

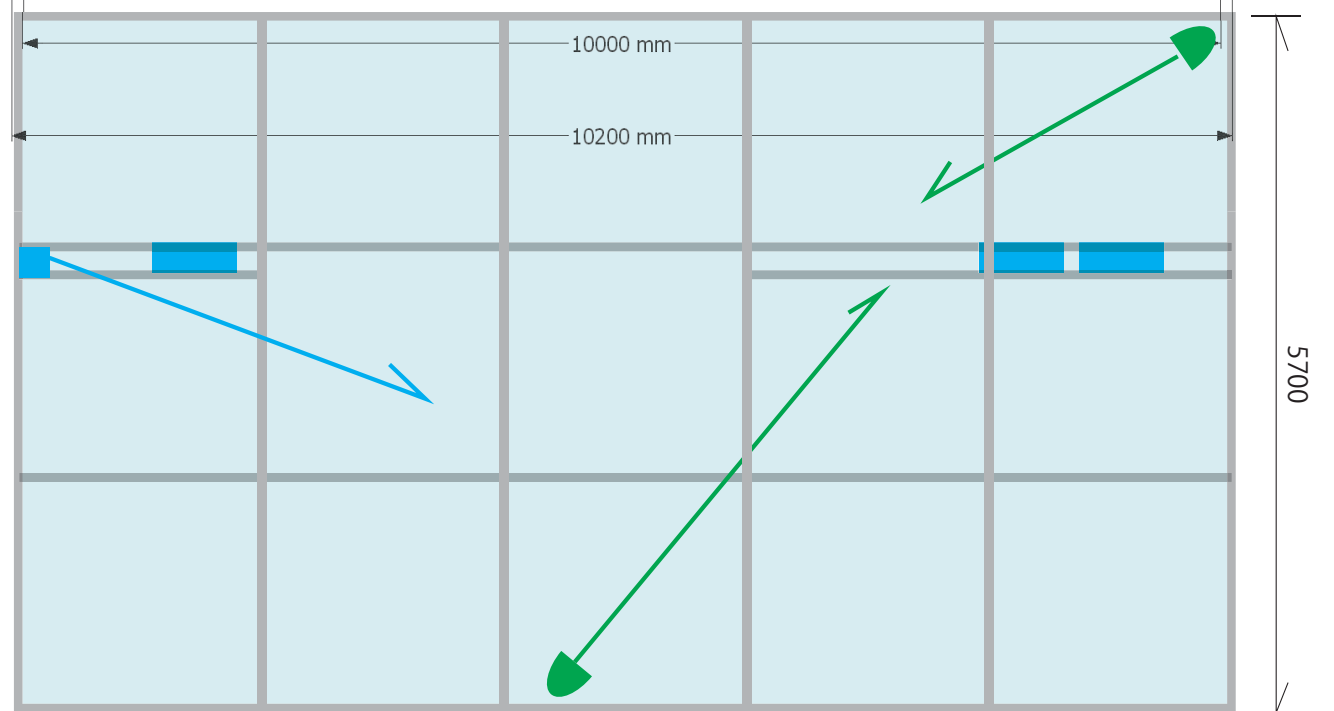

勾配		110	工 名	精密機器向け 恒温ブース	スケ	DATE	※※※※	担 当	承 認 印	株式会社計量環境開発 Measuring Environmental Development Company	
			施 主	※※※※様							